


SCHEMA DI CABLAGGIO

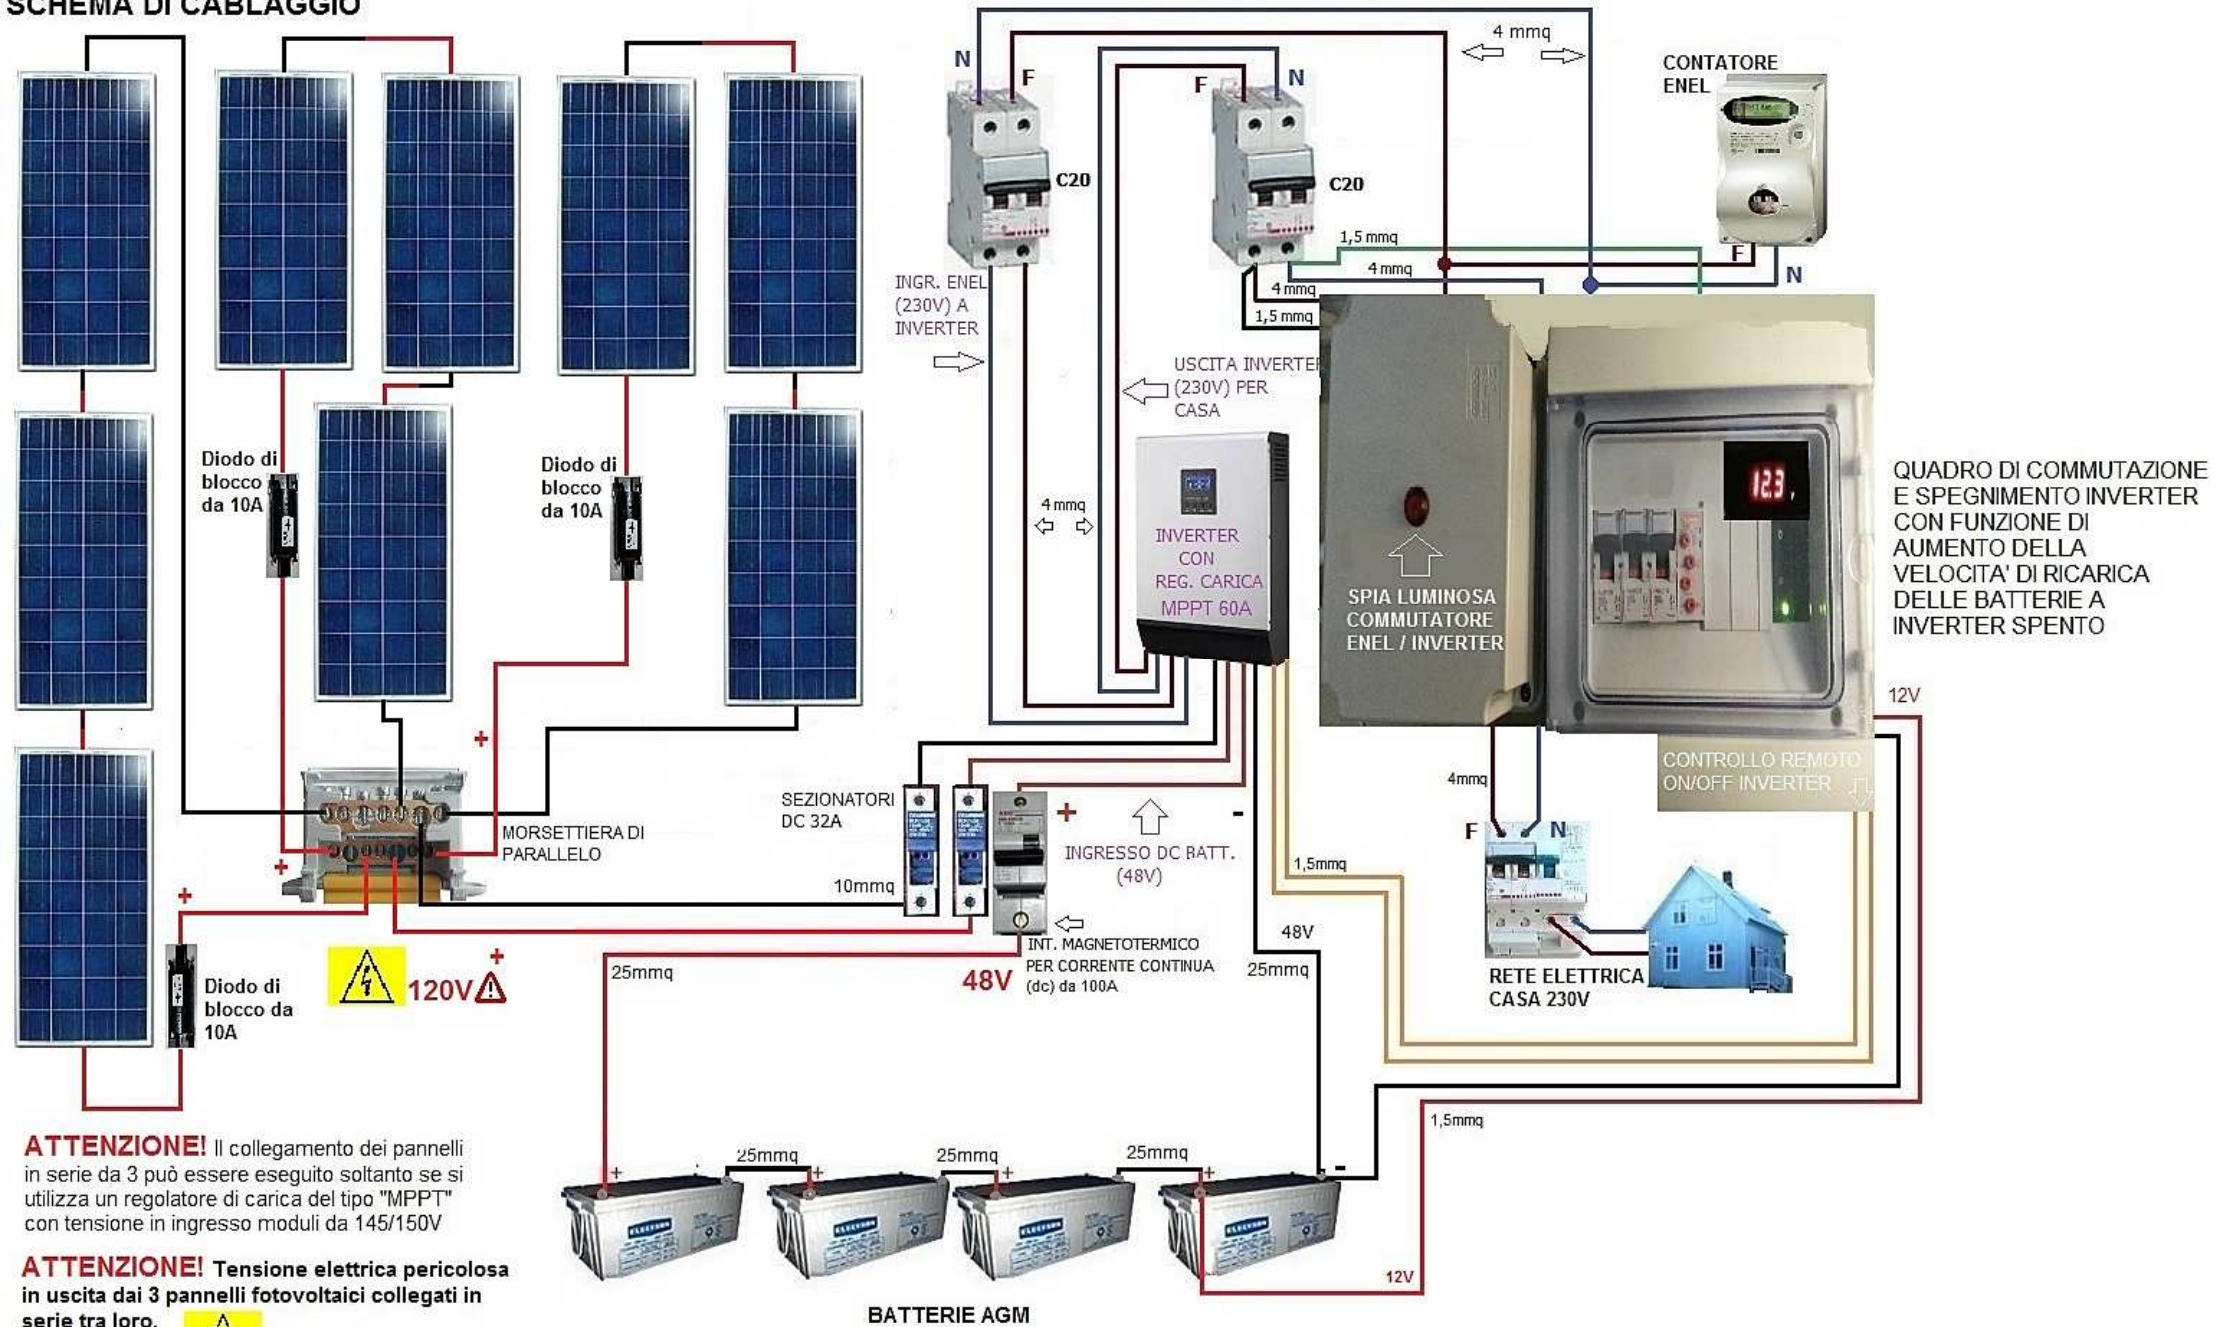

ATTENZIONE! Il collegamento dei pannelli in serie da 3 può essere eseguito soltanto se si utilizza un regolatore di carica del tipo "MPPT" con tensione in ingresso moduli da 145/150V

ATTENZIONE! Tensione elettrica pericolosa in uscita dai 3 pannelli fotovoltaici collegati in serie tra loro.

N.B. durante l'esecuzione dei collegamenti elettrici rispettare le polarità "+" e "-" dei cavi in corrente continua (DC) e fase (F), neutro (N) dei cavi in corrente alternata (AC) 230V indicate sui morsetti delle apparecchiature dell'impianto.